

- Aprūpinkite gyvenamąjį namą, garažą 4 kg talpos gesintuvu. (Atinkamai 150 m² ploto reikalingas vienas 4 kg gesintuvas, didesniam plotui reikalingas didesnės talpos arba du gesintuvai).
- Pastatuose su mansardomis pastoges atitveriančiose konstrukcijose reikia įrengti liukus 0,6 x 0,8 m.
- Plytų dūmtraukio (kamino) viršų (0,2 m aukščiau) reikia apsaugoti nuo kritulių. Ant dūmtraukių draudžiama įrengti stogelius, deflektorius ar kitokius dūmų kanalų antgalius.
- Kiekvienoje sodyboje rekomenduojama turėti pristatomas kopėčias, siekiančios statinio stogą, o ant stogo rekomenduojama įrengti kopėčias, siekiančias stogo kraigą.
- Nelaikykite kuro (malkų ir kitų degių medžiagų) arčiau kaip 1 m nuo pakuros.
- Neįkurkite krosnies ypač degiais ir degiais skysčiais (pvz. benzinu ir t.t.).
- Ties krosnies pakura degias ir sunkiai degias grindis reikia apsaugoti 70x50 cm nedegia medžiaga.
- Draudžiama dujinių prietaisų degimo produktų šalinimo vamzdžius jungti prie vėdinimo kanalo arba dūmtraukio, prie kurio prijungti kietojo kuro katilai, krosnys ar židiniai.

- Nekūrenkite krosnies esant atidarytomis pakuros durelėms.
- Nejunkite dūmų kanalų į vėdinimo kanalus.
- Nepalikite be priežiūros kūrenamų krosnių, židinių ir neleiskite jų prižiūrėti mažamečiams vaikams.
- Nedžiovinkite ir nelaikykite degių medžiagų arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų vamzdynų.

TAIP NETURĖTŲ BŪTI



TVARKINGAS KAMINAS SU PRIĖJIMU



Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
 Pakruojo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
 valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyris
 (Statybininkų g. 10, Pakruojis
 Tel. (8 421) 51 361)




ŠILDYKIME NAMUS SAUGIAI




- Kiekvienam šildymo įrenginiui tikslinga įrengti atskirą kanalą dūmtraukyje arba, reikalui esant, numatyti naują dūmtraukį (pavyzdžiui, jei šildymo įrenginys yra toli nuo esamo).
- Degias grindis prie židinio reikia užkloti nedegia medžiaga, kurios plotis būtų 50 cm, o ilgis į abi puses po 15 cm viršytų židinio angos plotį.
- Prieš šildymo sezoną ir ne rečiau kaip kartą į tris mėnesius valykite dūmtraukius nuo suodžių. Palėpėse juos nubalinkite, aprūkusios vietos rodo dūmtraukio nesandarumą. Nesandėliuokite palėpėje šalia dūmtraukio degių medžiagų.
- Dūmtraukius išrenkite vertikalius, be pakopų. Molio plytų kaminų sienelės darykite ne plonesnes kaip 120 mm, karščiui atsparaus betono – 60 mm, ketinių ir plieninių vamzdžių – 4 mm, nerūdijančio rūgščiai atsparaus plieno – 0,6 mm. Metalinius dūmtraukius įrenkite atitinkančius LST EN 1856:2009 (D).
- Nuo dūmtraukių išorinio paviršiaus iki degių stogo konstrukcijų palikite šiuos atstumus:
 - 130 mm - nuo plytinių, betoninių, izoliuotų, keraminių ir metalinių dūmtraukių
 - 250 mm – nuo neizoliuotų keraminių.
- Dūmtraukiai turi būti pastorinti tose vietose, kuriose jie praeina pro degias (medines) pastato perdangas (1 pav.). Tose vietose dūmtraukio sienelės turi būti ne plonesnės kaip 250 mm. Be to, tarp dūmtraukio ir degių pastato konstrukcijų dedamas ugniai atsparių medžiagų sluoksnis. Neturint izoliacinių medžiagų, tarpą tarp degių pastato dalių ir dūmtraukio kanalo vidinės sienelės būtina padidinti iki 380 mm.

- Prie vieno dūmtraukio kanalo viename bute leidžiama prijungti du šildymo įrenginius, esančius viename ar skirtinguose pastato aukštuose. Įvadai į kanalą turi būti išdėstyti ne arčiau kaip 0,5 m atstumu kanalo aukščio atžvilgiu.
- Dūmtraukio kanalų skerspjūviai, priklausomai nuo šildymo įrenginio šiluminio galingumo, turi būti ne mažesni:
 - 140x140 mm – esant šiluminiam galingumui iki 3,5 kW,
 - 140x200 mm – esant šiluminiam galingumui nuo 3,5 kW iki 5,2 kW,
 - 140x270 mm – esant šiluminiam galingumui nuo 5,2 kW iki 7,0 kW.
- Apvalių dūmtraukių kanalų skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis negu anksčiau nurodytų stačiakampių kanalų plotas.
- Dūmtraukio aukštis nuo apatinio degiklio iki dūmtraukio viršaus turi būti ne mažesnis kaip 5 metrai.
- Dūmtraukių aukštis virš pastato stogo turi būti:
 - a) ne žemiau kaip 0,5 m virš plokščio stogo;
 - b) ne žemiau kaip 0,5 m virš stogo kraigo arba parapeto, kai dūmtraukis yra 1,5 m nuo kraigo ar parapeto (skaičiuojant pagal horizontale);
 - c) ne žemiau už kraigą ar parapetą, kai dūmtraukis yra 1,5 – 3,0 m nuo kraigo ar parapeto;
 - d) ne žemiau linijos, nuvestos žemyn nuo kraigo 10° kampū į horizontą, kai dūmtraukis yra daugiau kaip 3 m nuo kraigo (žiūr. 2 pav.)
- Krosnių dūmų kanalus prjungti prie dūmtraukių (kaminų) leidžiama ne ilgesniais kaip 400 mm dūmų vamzdžiais.

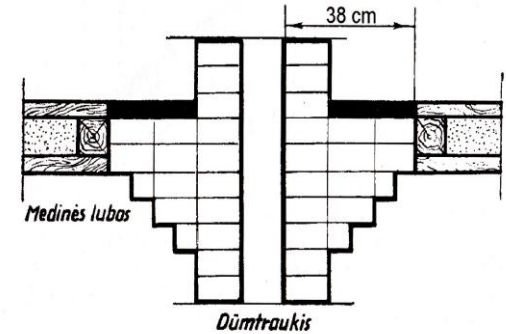

(1 pav.).

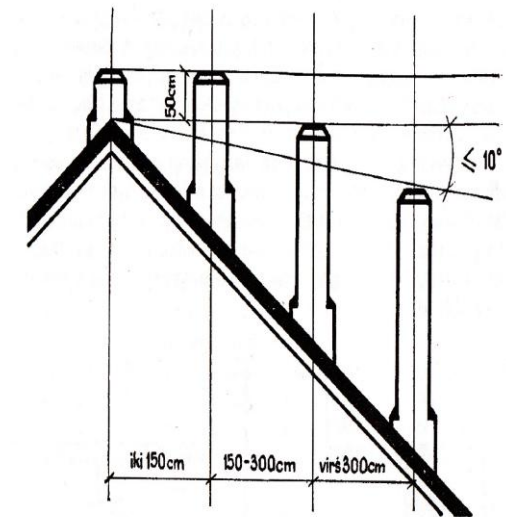

(2 pav.).